


Edellisestä kytkennästä saadaan vielä yksinkertaisempi vaihtamalla magneetti-venttiili pelkkään sulkuventtiiliin (kuva 9). Vaikka sulkuventtiili olisi auki aina, ei siellä käytännössä virtaa mitään, jos P2 ei käy, koska konvektorissa ja sille menevissä putkissa on suuret painehäviöt. Sulkuventtiilit voi kuitenkin varmuuden vuoksi sulkea talveksi.

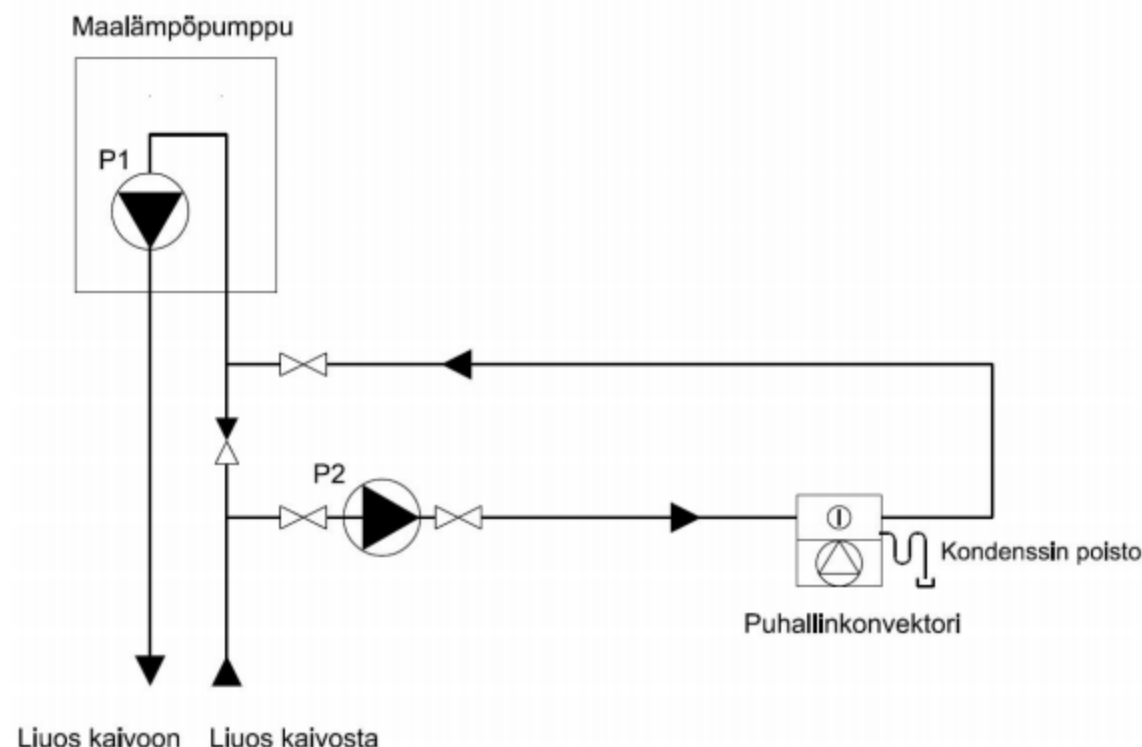

KUVA 9. Esimerkkikytkentä 2