

Mitt.väli/versio:
☐ jatkuvat logit

01:00
☒ EP14

v5902
☐ EP15

kone on

MLP

Lämmitys:
 Käyttövesi:
 Käynti yhteensä:
 Lepoaika:
 KV sähköllä:
 Lämm. lisäsähköllä:
 Mittausjakso:

vrk
 0.199
 0.048
 0.247
 0.426
 0.0
 0.0
 0.673

%
 29.6%
 7.1%
 36.7%
 63.3%
 0.0%
 0.0%
 100.0%

0 kWh
 0 kWh
 0 kWh

Kompr. käynnistyksiä:
 Kompr. käynti keskim.:
 Kompr. lepo keskim.:

9 kpl
 00:39:31
 01:08:09

huomioita:
 >20min

COP
 lämmitys
 KV

ka
 5.2
 3.2

min
 5.1
 2.7

max
 5.5
 4.2

Mittauksia
 huonelämpö
 ulkolämpö
 lämmitysveden pyyntö
 käyttöveden lämpö

ka
 0.0°C
 -5.7°C
 29.0°C
 50.5°C

min
 0.0°C
 -7.8°C
 28.1°C
 48.8°C

max
 0.0°C
 -2.6°C
 29.4°C
 52.3°C

Δ lämmitysvesi
 Δ käyttövesi
 Δ lämmönkeruupiiri

4.5°C
 4.1°C
 -2.6°C


5.4°C
 5.2°C
 -1.1°C

keruu tulo BT10
 keruu meno BT11
 kompr. taajuus

0.1°C
 -2.2°C
 50.0 Hz

4.0°C
 1.3°C
 50.0 Hz

ylävaraaja
 5...10°C
 8...10°C
 -2...-5°C

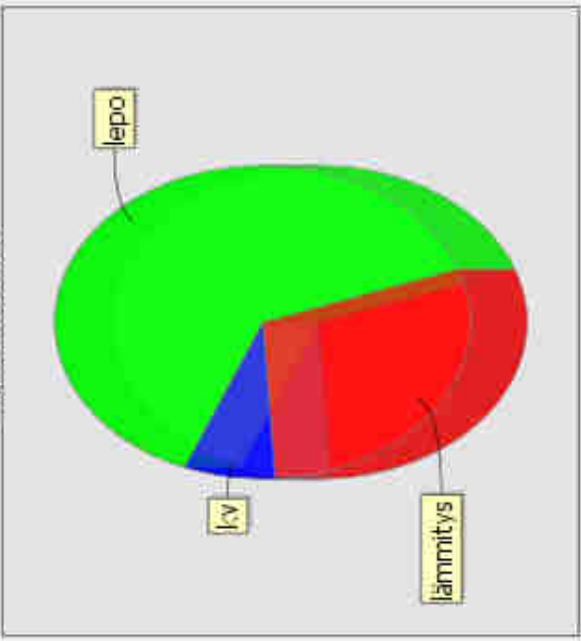

Valitse hakemisto jossa peräkkäisiä Nibe Fighter lämpöpumpun logeja tai tee tietokantahaku.
 logintutkija.asetus (The system cannot find the file specified) yritetään luoda asetus tiedosto..OK.
 Logiaineisto luettu.
 Analysointi tehty 969 tietueella.
 Piirretään käyrä.
 Tietokantahaku peruutettu.