


# Liitännät asentajamoduuliin



Kuva 19 Liitännät asentajamoduuliin

- [T0] Virtauksen lämpötila-anturi
- [T1] Ulkoilman lämpötila-anturi
- [I1] Ulkoinen tulo 1 (EVU)
- [I2] Ulkoinen tulo 2
- [I3] Ulkoinen tulo 3
- [EMS-BUS] EMS-BUS lisätarvikkeille
- [CAN-BUS] CAN-BUS lisätarvikkeille
- [O4] Summeri (lisätarvike)
- [I4] Ulkoinen tulo 4 (SG)
- [A0] Keskusvikaohjaus
- [PW2] Kiertovesipumppu
- [VC0] 3-suuntainen kiertuventtiili
- [PK2] Jäähdytys pumppuun/pumpusta tuulettimen muuntimeen/  
muuntimesta, jne.
- [PC1] Lämmitysjärjestelmän kiertopumppu

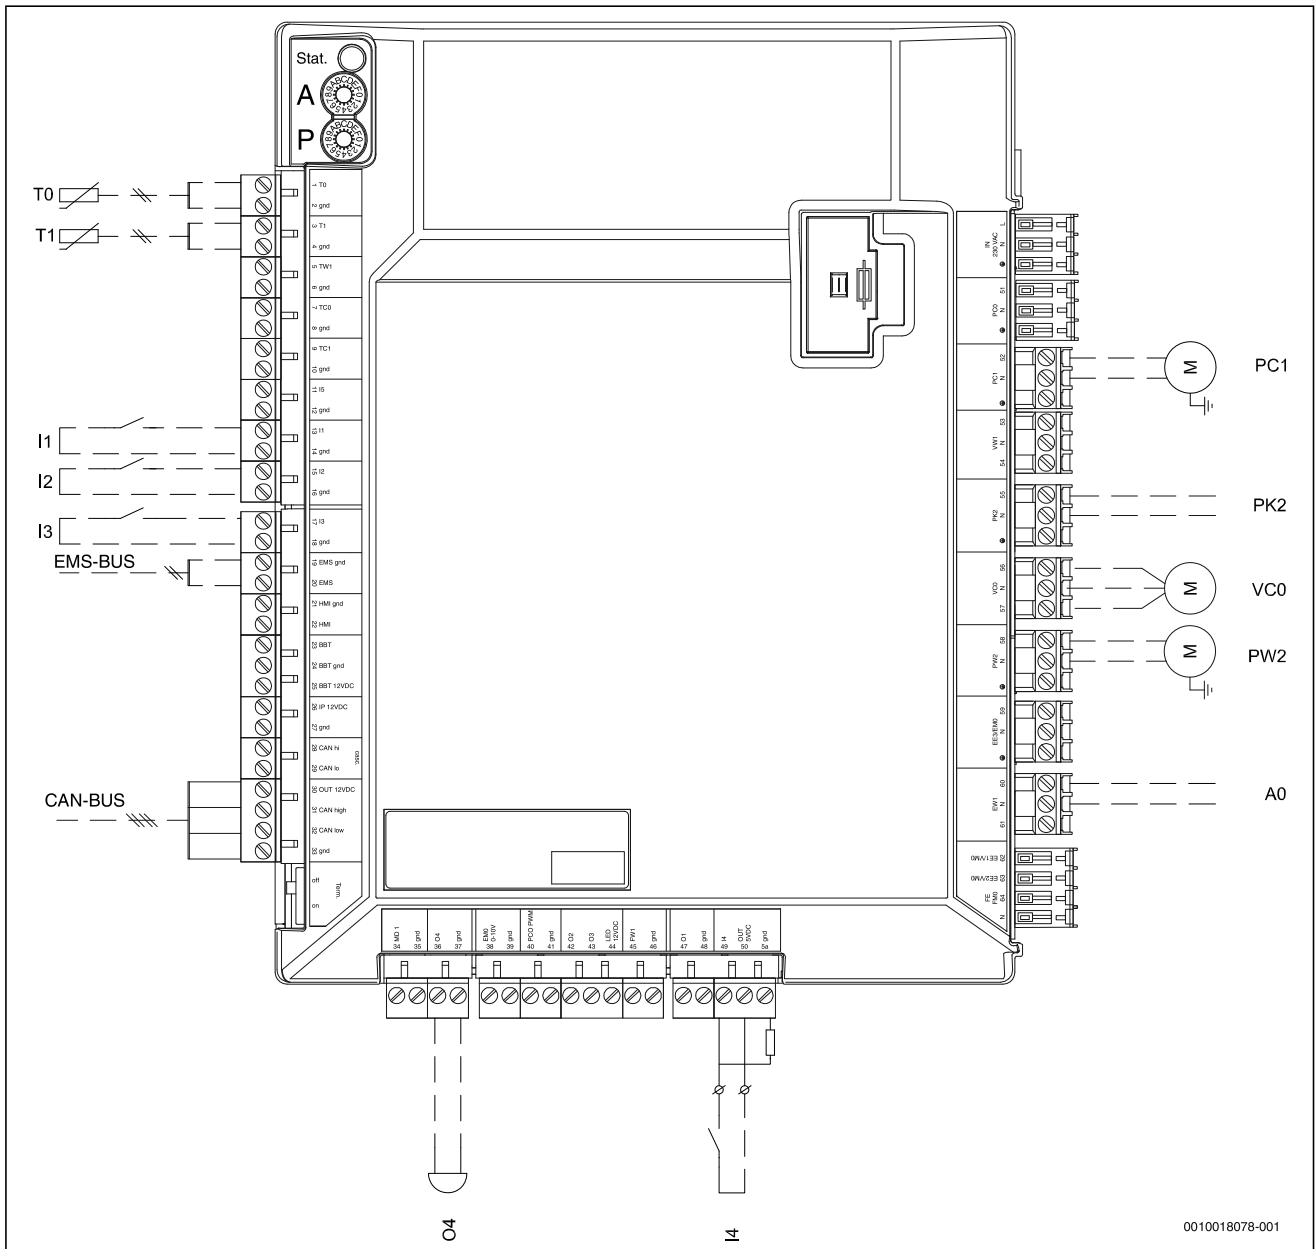

Relelähdön maksimihyödyntäminen PK2 2 A,  $\cos\phi > 0,4$ . Korkeammat kuormat vaativat välireleen asennuksen.